



**Baustoffuntersuchung und Umweltanalytik
Staatlich akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle**

Firma
Schraufstädter GmbH
Steinbruch und Transport
Leithaprodersdorferstraße
2485 Wimpassing/Leitha

MAPAG Materialprüfung G.m.b.H
2352 Gumpoldskirchen, Industriestraße 7
www.mapag.at

Baustoffuntersuchung Tel.: 0 22 52 / 62 797
bau@mapag.at Fax: DW 33

Umweltanalytik Tel.: 0 22 52 / 63 563
umwelt@mapag.at Fax: DW 46

Bankverbindung: ERSTE Bank
IBAN: AT29 2011 1000 0514 8111 - BIC: GIBAATWW
LG Wiener Neustadt FN 41076 g - DVR: 0386553 - ATU 19143905

Gumpoldskirchen, 26.09.2016
Labor Nr.: **5701/2016**
Sachbearbeiter: Waldhans

PRÜFBERICHT

Prüfungen gemäß EN 13242

Ermittlung der Korngrößenverteilung

Unternehmen: Schraufstädter GmbH
Werk: **Wimpassing**
entnommene Proben: **0/2, 2/4**
Entnahmestelle: Deponie, kegelförmige Aufschüttung
Probenahme: entnommen von der MAPAG am 15.09.2016 im Beisein von Herrn Niegl
Probeneingang: 15.09.2016
Prüfzeitraum: 15.09.-22.09.2016
Produktionszeitraum: 37. Woche 2016

Die Probenahme erfolgte gemäß EN 932-1.

Die Korngrößenverteilung und der Gehalt an Feinteilen wurden gemäß EN 933-1 mittels Nasssiebanalyse ermittelt.

Die Untersuchungsergebnisse sind auf der Beilage 1 zusammengestellt.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 2 beigelegt.



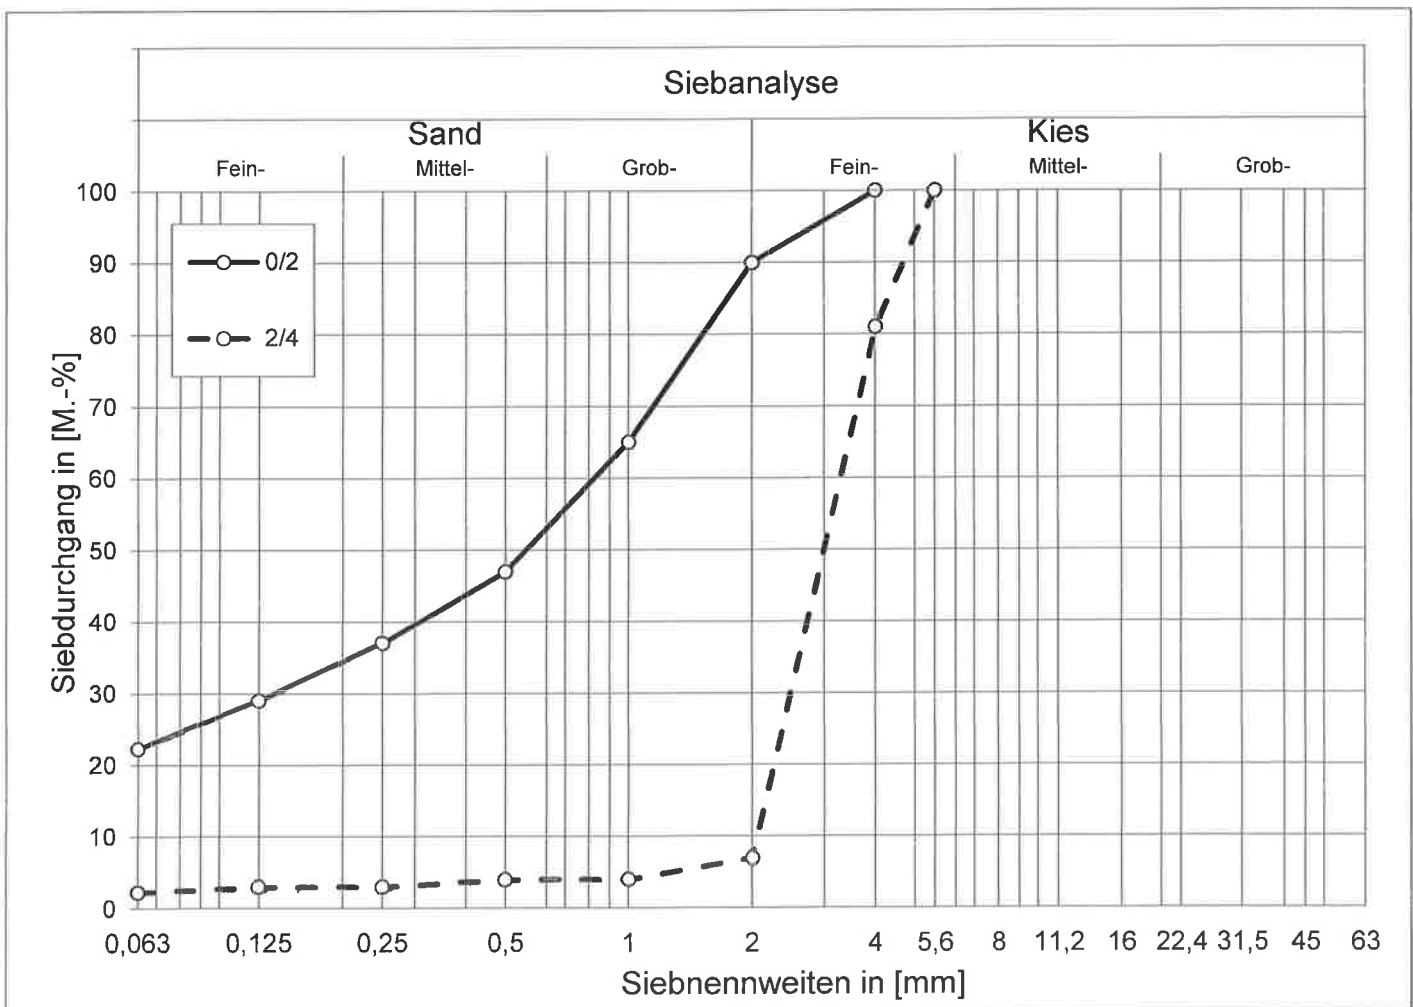

Herr Ing. Christian Giller
Zeichnungsberechtigter


Verteiler:
1 x Fa. Schraufstädter GmbH

5701/2016
Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 2 Beilagen.

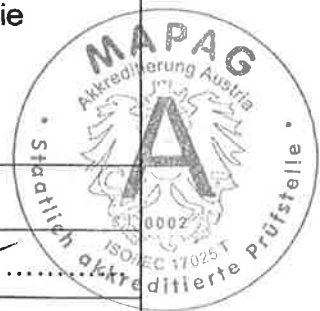
Korngrößenverteilung gemäß EN 933-1, Abschnitt 7

Durchgang durch Quadratloch- bzw. Quadratmaschensiebe in M.-%				
mm	0/2		2/4	
	Istwert	Sollwert	Istwert	Sollwert
8,0			100	----
5,6			100	----
4,0	100	----	81	----
2,0	90	----	7	----
1,0	65	----	4	----
0,5	47	----	4	----
0,25	37	----	3	----
0,125	29	----	3	----
f<0,063	22,3	----	2,2	----



	Prüfanweisung Probenahme Gemäß ÖNORM EN932-1	PA 01
		Seite 1 von 1

Labor MAPAG	
Probenahmebericht gemäß ÖNORM EN 932-1	
Probennummer	Probenehmer KADLECK (MAPAG)
Art der Probe	<input type="checkbox"/> Korngemisch / <input type="checkbox"/> Korngruppe / 012 / 214
Hersteller	SCHRAUFSTÄDTER
Produktionsstätte	WIMPASSING
Datum und Uhrzeit der Probenahme	2016/09/15 <input type="checkbox"/> Auftraggeber <input checked="" type="checkbox"/> Hersteller 14:30 Uhr
Prüflos	Produktionszeitraum KW 37
Lage der Entnahmestelle	<input checked="" type="checkbox"/> kegelförmige Aufschüttung <input type="checkbox"/> -Band <input type="checkbox"/>
Probenahmeverfahren	<input checked="" type="checkbox"/> mit Schaufel aus kegelförmiger Deponie <input type="checkbox"/> mit Rahmen vom ruhenden Band <input type="checkbox"/>
Sammelprobenmenge	2 Einzelproben a ca. 20 kg
Probenteilung	<input type="checkbox"/> Riffelteiler <input type="checkbox"/> Viertelmethode <input type="checkbox"/>
Zu prüfende Eigenschaften	KG
Äußere Bedingungen	<input checked="" type="checkbox"/> 30°C <input type="checkbox"/> Regen <input checked="" type="checkbox"/> SUNNE <input type="checkbox"/> Schneefall
Anwesende (Blockschrift)	NIEGL WEINOT KADLECK
Anmerkungen:	



d. G. Hecht Kadleck

erstellt: 05/2004	geändert: 06/2007 Mag. W. Weineck <i>Wolfgang Weineck</i>	Freigabe: 08/2008 <i>Schrauf</i>	Ausgabe Rev. 03 Datum: 08/2008			
----------------------	--	---	--	--	--	--